
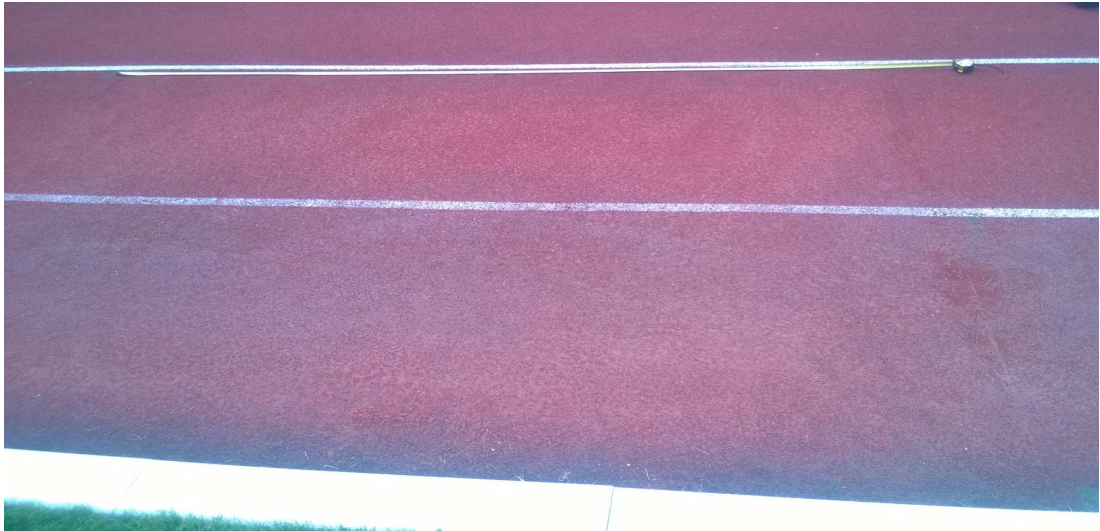
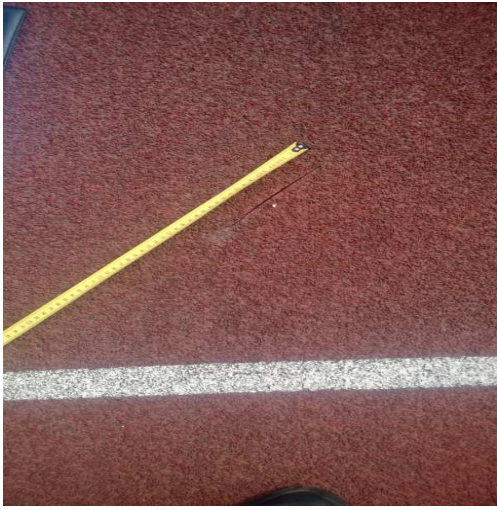
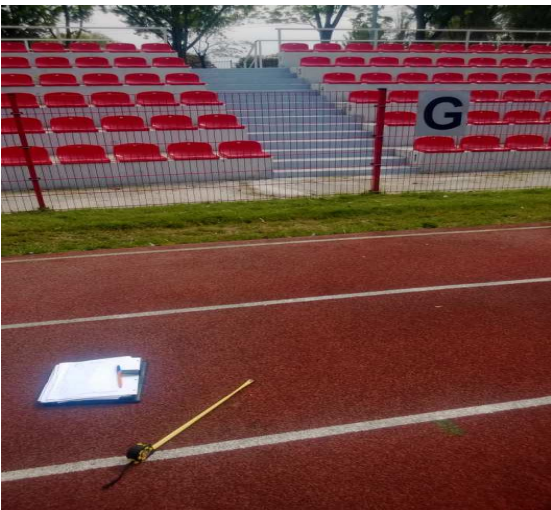


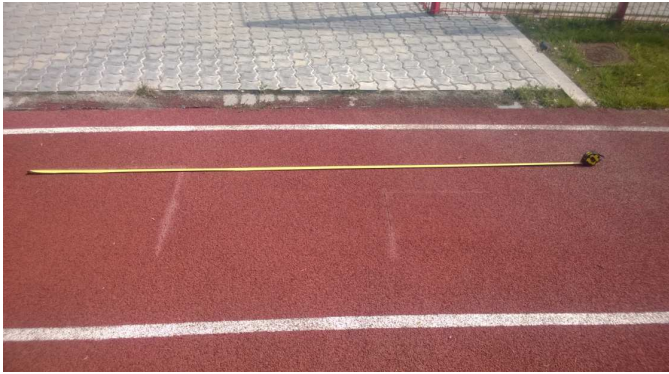





l.p.	do wykonania	opis usterki	fotografia/lokalizacja	długość [m]	szerokość [m]	grubość [mm]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	wymiana nawierzchni na torze pierwszym, o szerokości 1,22m	niewłaściwy poziom powierzchni w stosunku do korytka, uniemożliwiający szybki spływ wody.	pierwszy tor bieżni okólnej			10	490,40
2	wymiana nawierzchni na rozbiegu i w okolicach rozbiegu do rzutu oszczepem; grubość na rozbiegu 20mm, miejsca przylegające 15mm	niezwiązana nawierzchnia poliuretanowa, miękka, "gąbczasta"; kolor jaśniejszy		26,02	4	20	104,08
				26,02	1,99	15	51,78
3	wymiana fragmentów "wstawek" wystających poza 1 tor	wadliwie wykonane "wstawki" przy okazji pierwszych napraw; krawędzie wystają ponad 1mm ponad przyległą powierzchnię		2,21	1,22		2,70

4	wymiana nawierzchni w miejscu pęcherza nr 1	nawierzchnia odspojona; została nacięta by usunąć wybrzuszenie			0,70	1,22	15	0,85
5	wymiana nawierzchni w miejscu pęcherza nr 2	nawierzchnia odspojona; została nacięta by usunąć wybrzuszenie			0,80	1,22	15	0,98
6	wymiana nawierzchni w miejscu pęcherza nr 3	nawierzchnia odspojona; została nacięta by usunąć wybrzuszenie			2,90	1,22	15	3,54

7	wymiana nawierzchni w miejscu pęcherza nr 4	nawierzchnia odspojona; została nacięta by usunąć wybrzuszenie			0,70	1,22	15	0,85
8	wymiana nawierzchni w miejscu pęcherza nr 5	nawierzchnia odspojona; została nacięta by usunąć wybrzuszenie			0,70	1,22	15	0,85
9	wymiana nawierzchni w miejscu pęcherza nr 6	nawierzchnia odspojona; została nacięta by usunąć wybrzuszenie			1,00	1,22	15	1,22

10	wykonanie nawierzchni na krawężniku	ubytek nawierzchni		0,4	0,2	15	0,08
11	wymiana nawierzchni na krawężniku	odspojenia i spękania nawierzchni na długości 4m	 	4,00	0,2	15	0,80
12	wymiana nawierzchni w dwóch miejscach	pęcherze w dwóch miejscach łuku od strony budynku szatniowego	bieżnia okólna - łuk pd strony budynku szatniowego	1,00	1,22	15	1,22

**ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI DO WYMIANY / UZUPEŁNIENIA [m<sup>2</sup>] 659,35**  
w tym:  
- o grubości 10mm [m<sup>2</sup>] 490,40  
- o grubości 15mm [m<sup>2</sup>] 64,87  
- o grubości 20mm [m<sup>2</sup>] 104,08